

ИЖКМ.6514.26.003ГЧ

Перв. примен.

Справ. №
ССТП-3500-465-2,5 УХЛ4


Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

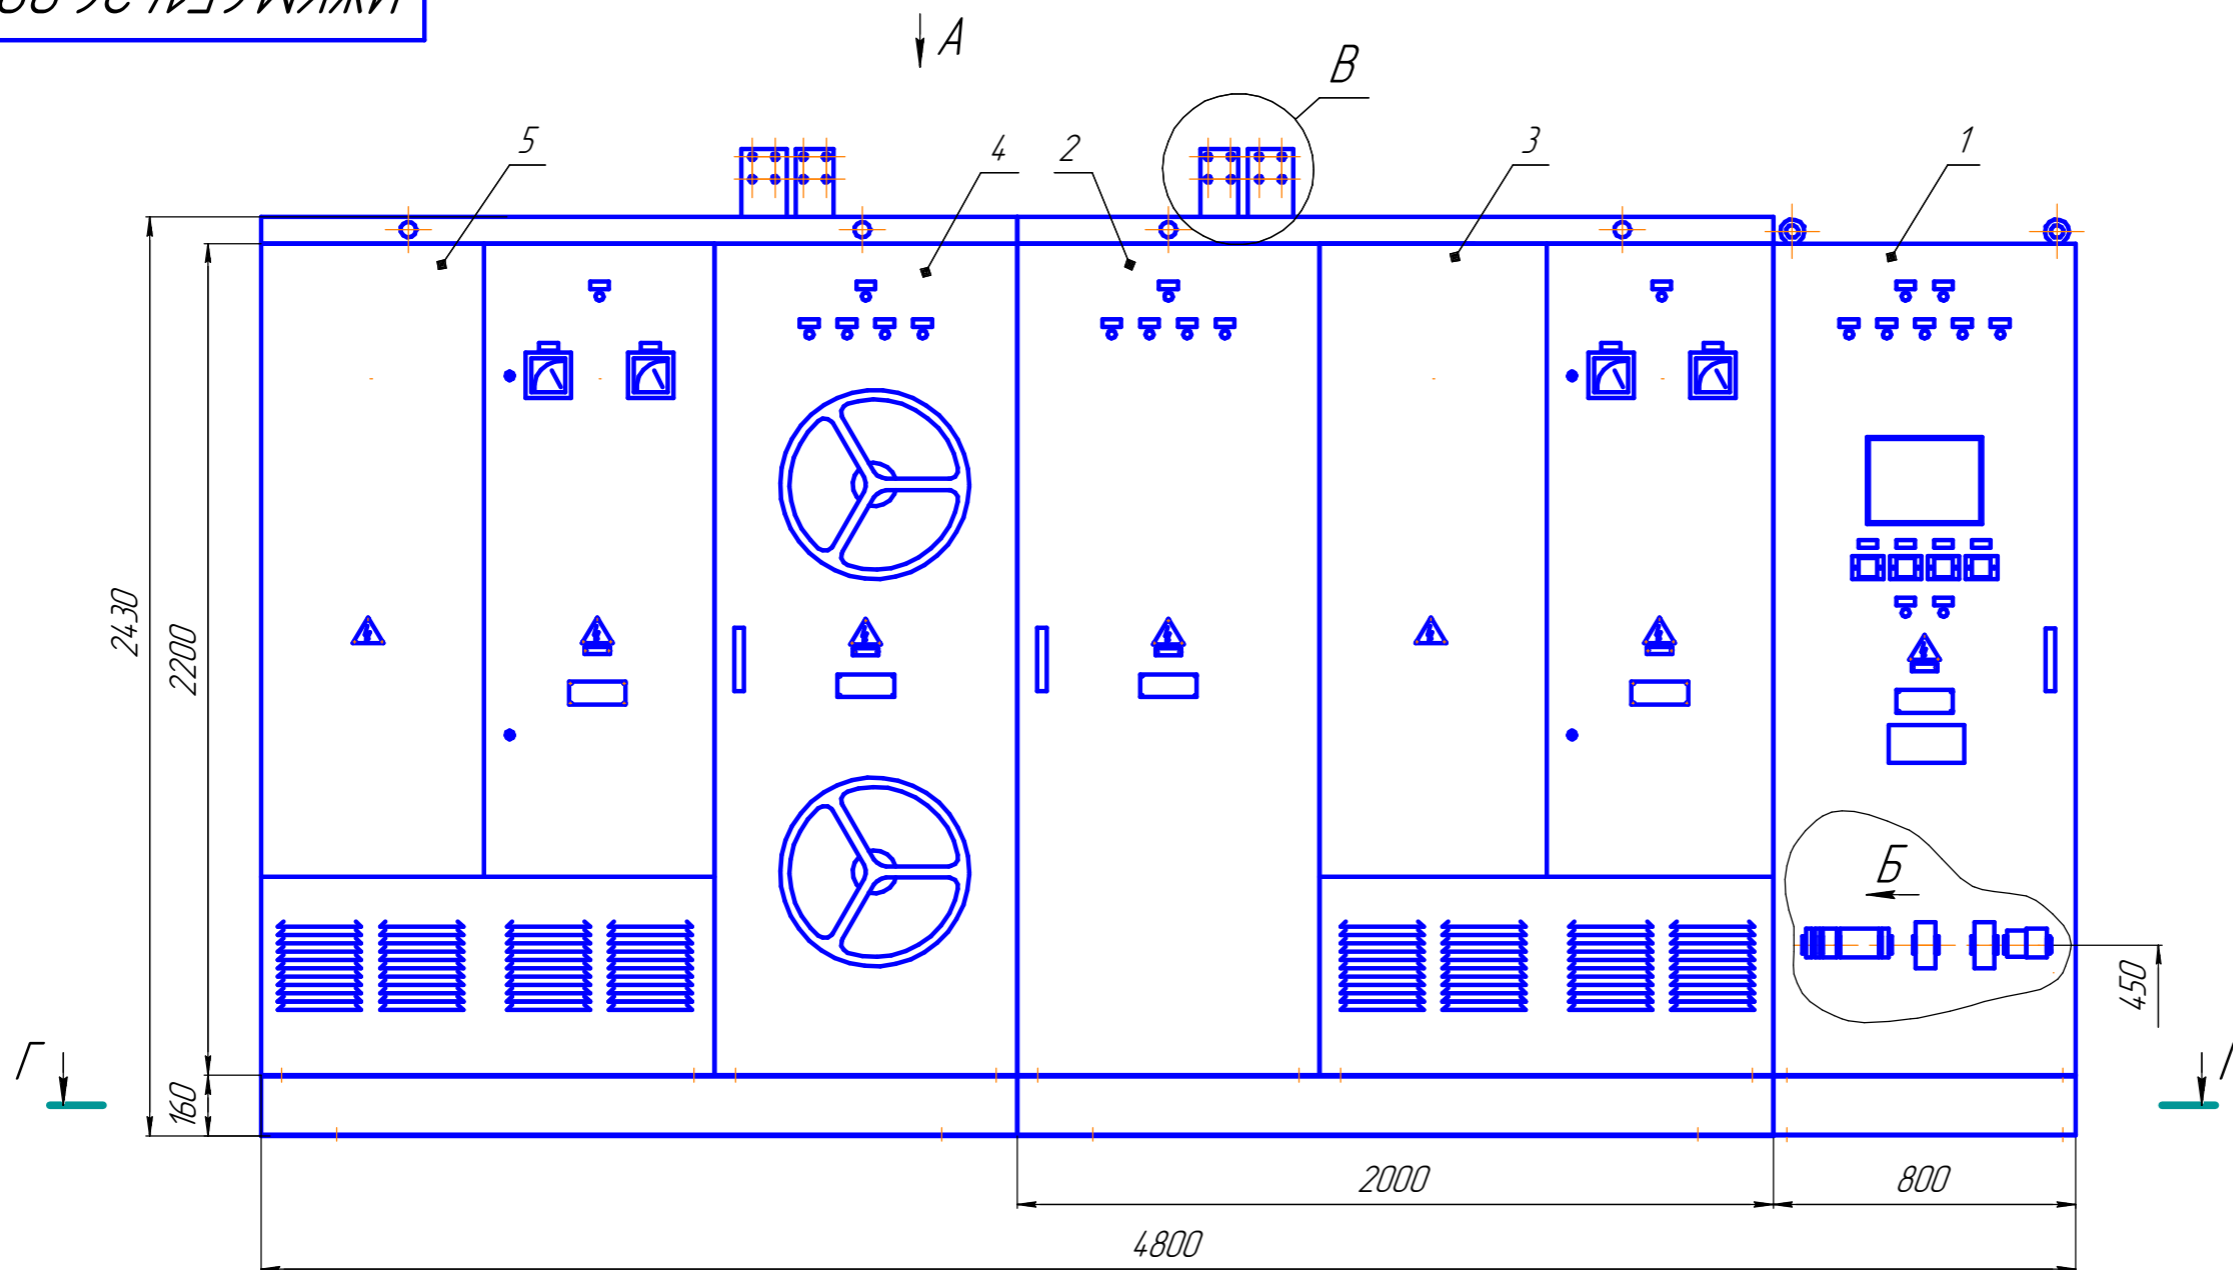

- 1 - Шкаф управления ШУ
- 2 - Шкаф ввода ШСВ1
- 3 - Шкаф силовой ШТП1
- 4 - Шкаф ввода (резервный) ШСВ2
- 5 - Шкаф силовой (резервный) ШТП2





- 1. Предельные отклонения габаритных размеров ± 3 мм.
- 2. Транспортировку производить отдельными шкафами за транспортные скобы.
- 3. Обслуживание шкафов двухстороннее, кроме шкафа устройства начального возбуждения.

- 4. Охлаждение силовой секции воздушное принудительное, остальное - естественное.
- 5. Подключение шкафов согласно схем ИЖКМ.6514.26.003ЗЗ и ИЖКМ.6514.26.003З5 через днище, кроме шин шкафа силового ввода.

				ИЖКМ.6514.26.003ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь системы тиристорного самовозбуждения ССТП-3500-465-2,5-УХЛ4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Майсак				ССТП-3500-465-2,5-УХЛ4			1:20
Пров.	Савлучинский				Габаритный чертеж	Лист 1	Листов 2	
Т.контр.	Овчинников							
Н.контр.	Данчак							
Утв.	Гвоздев							

Копировал

Формат А3

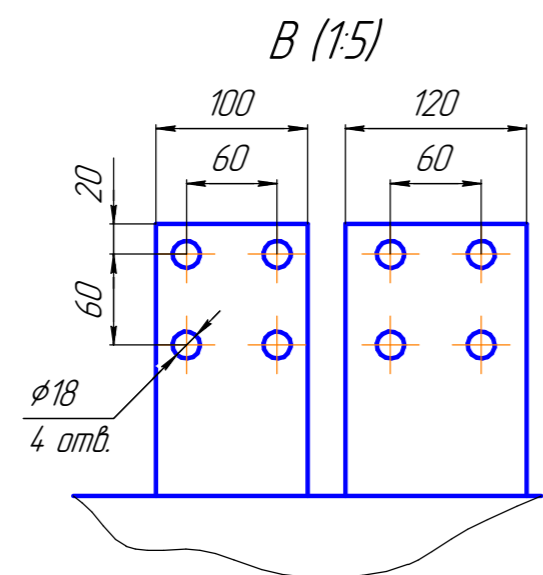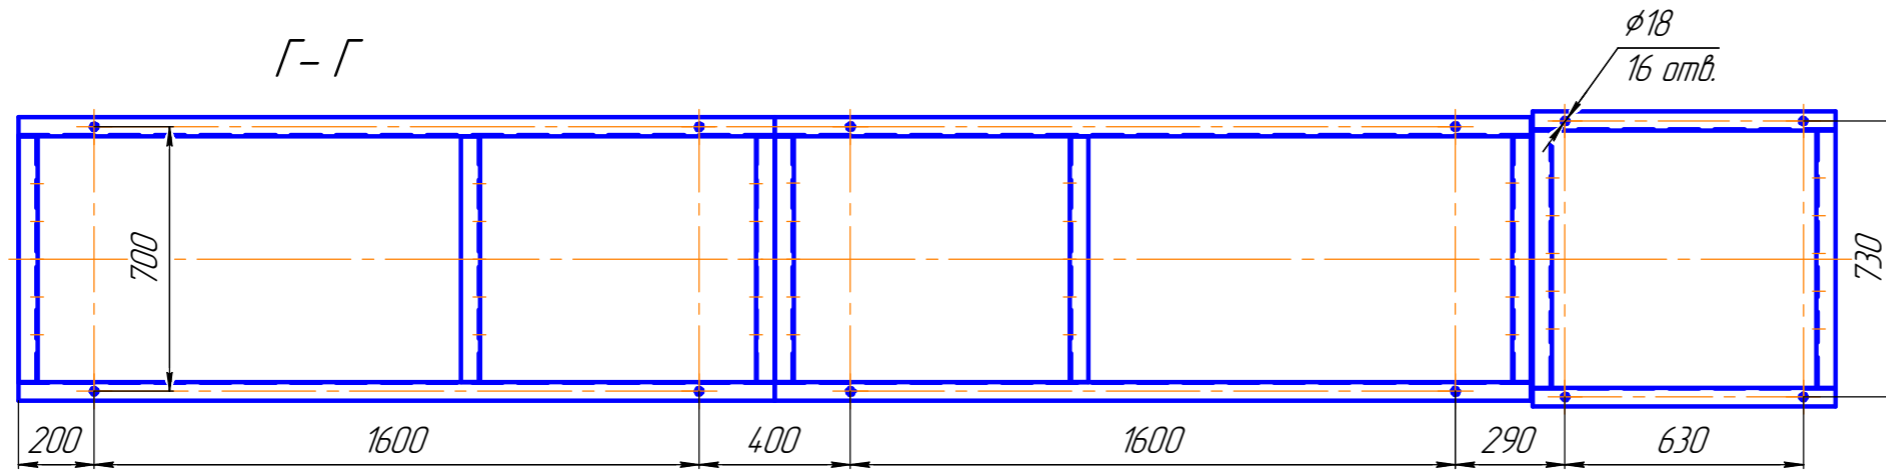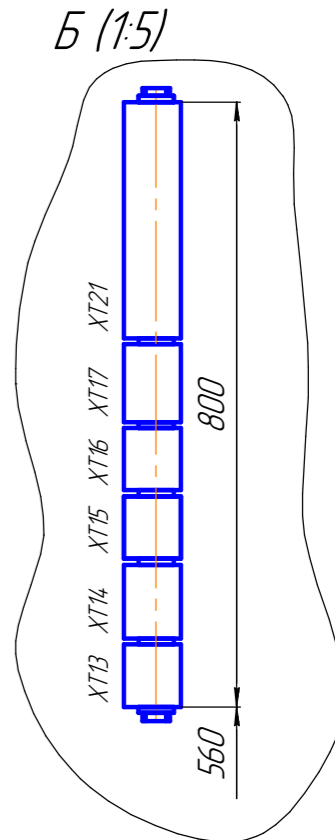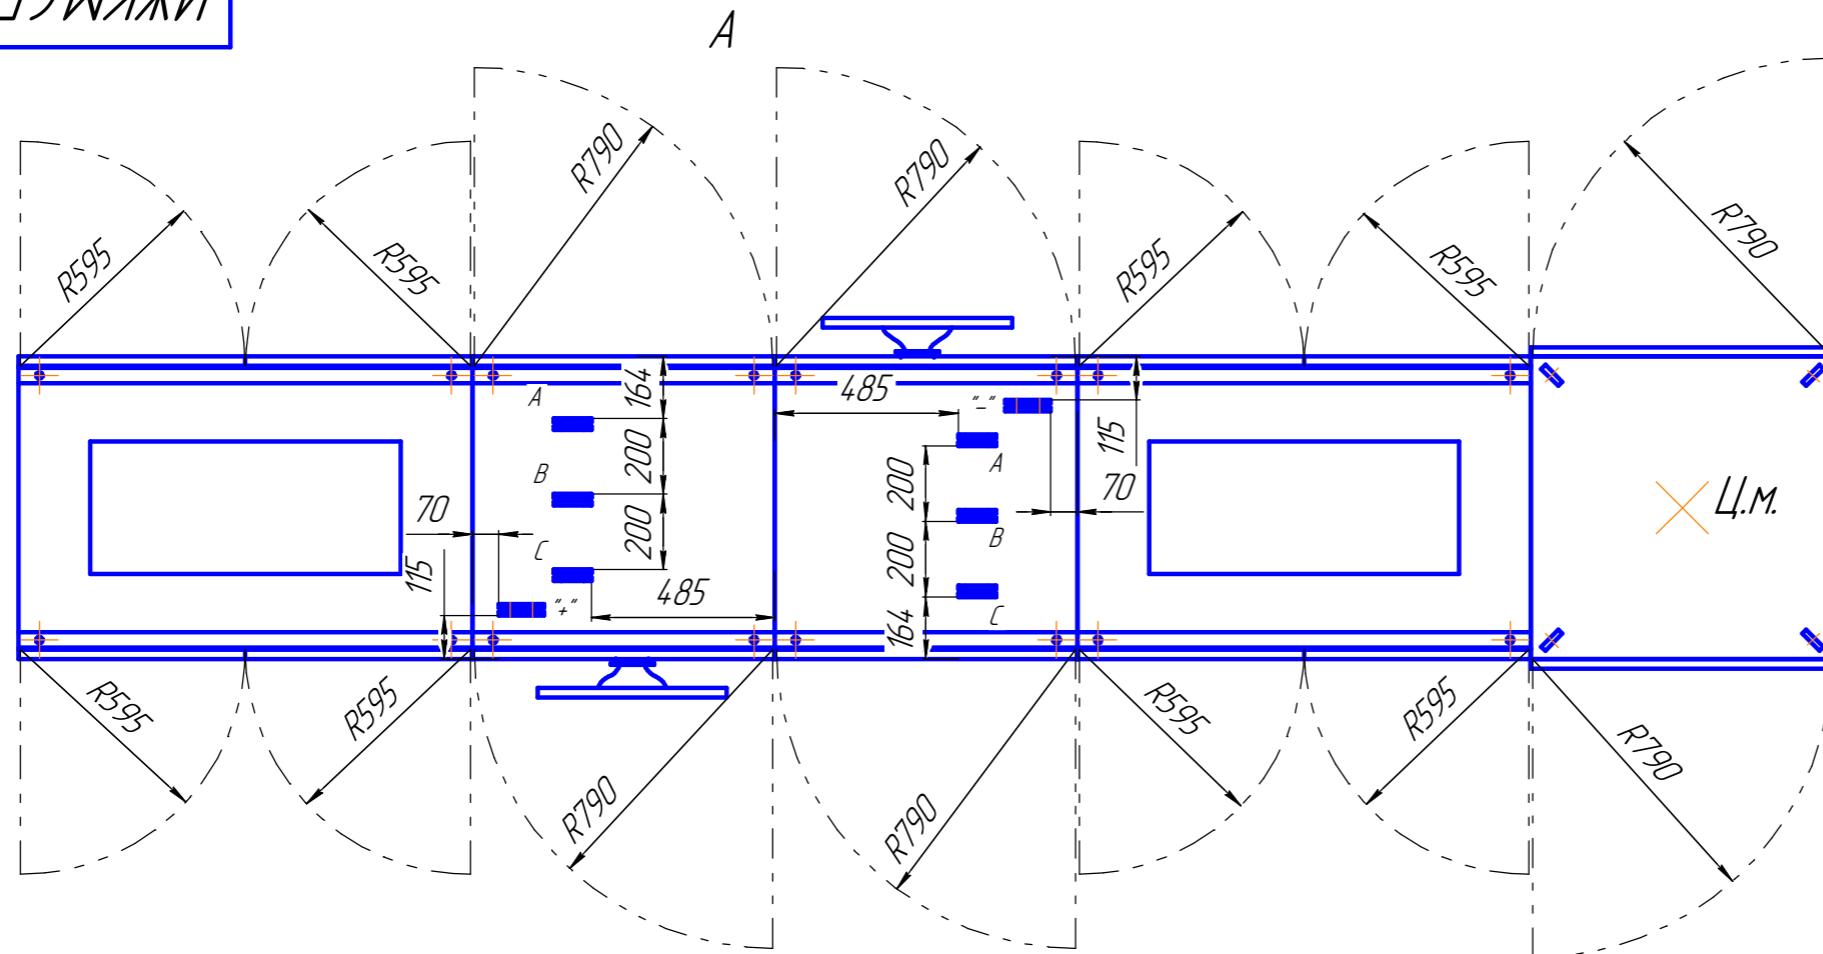

Иж. № подл.	Подп. и дата
Взам. иж. №	Подп. и дата
Иж. № дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------